Burkolati alaprajz
M=1:50

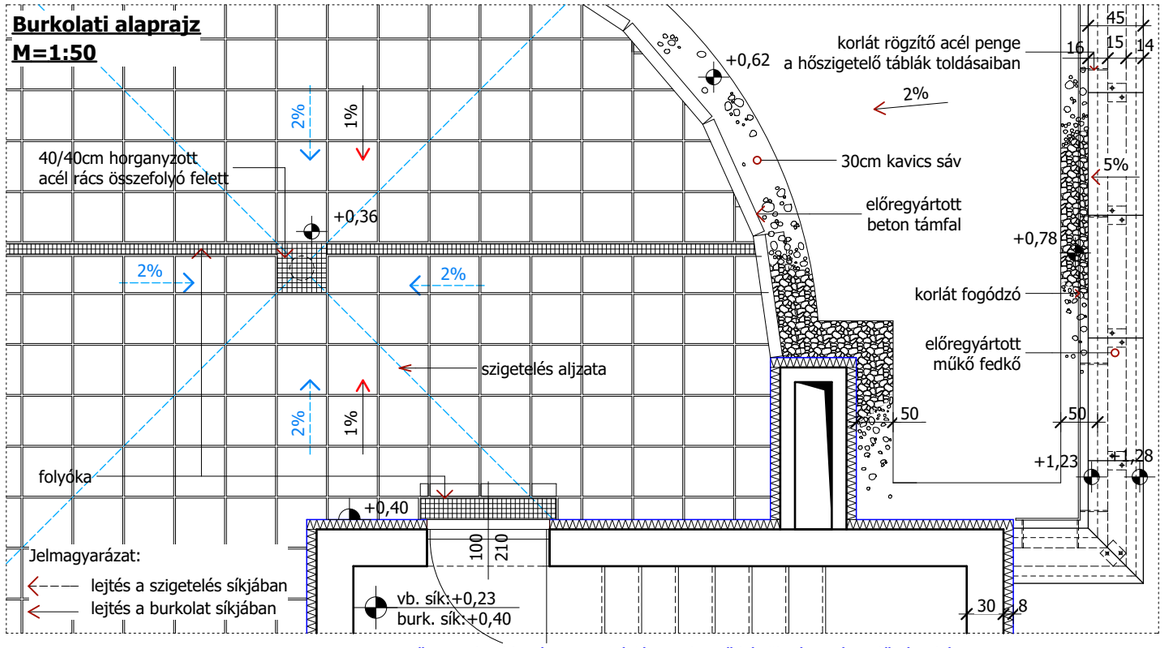

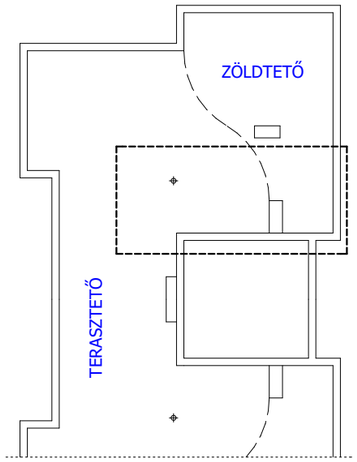

R1. rétegrend:
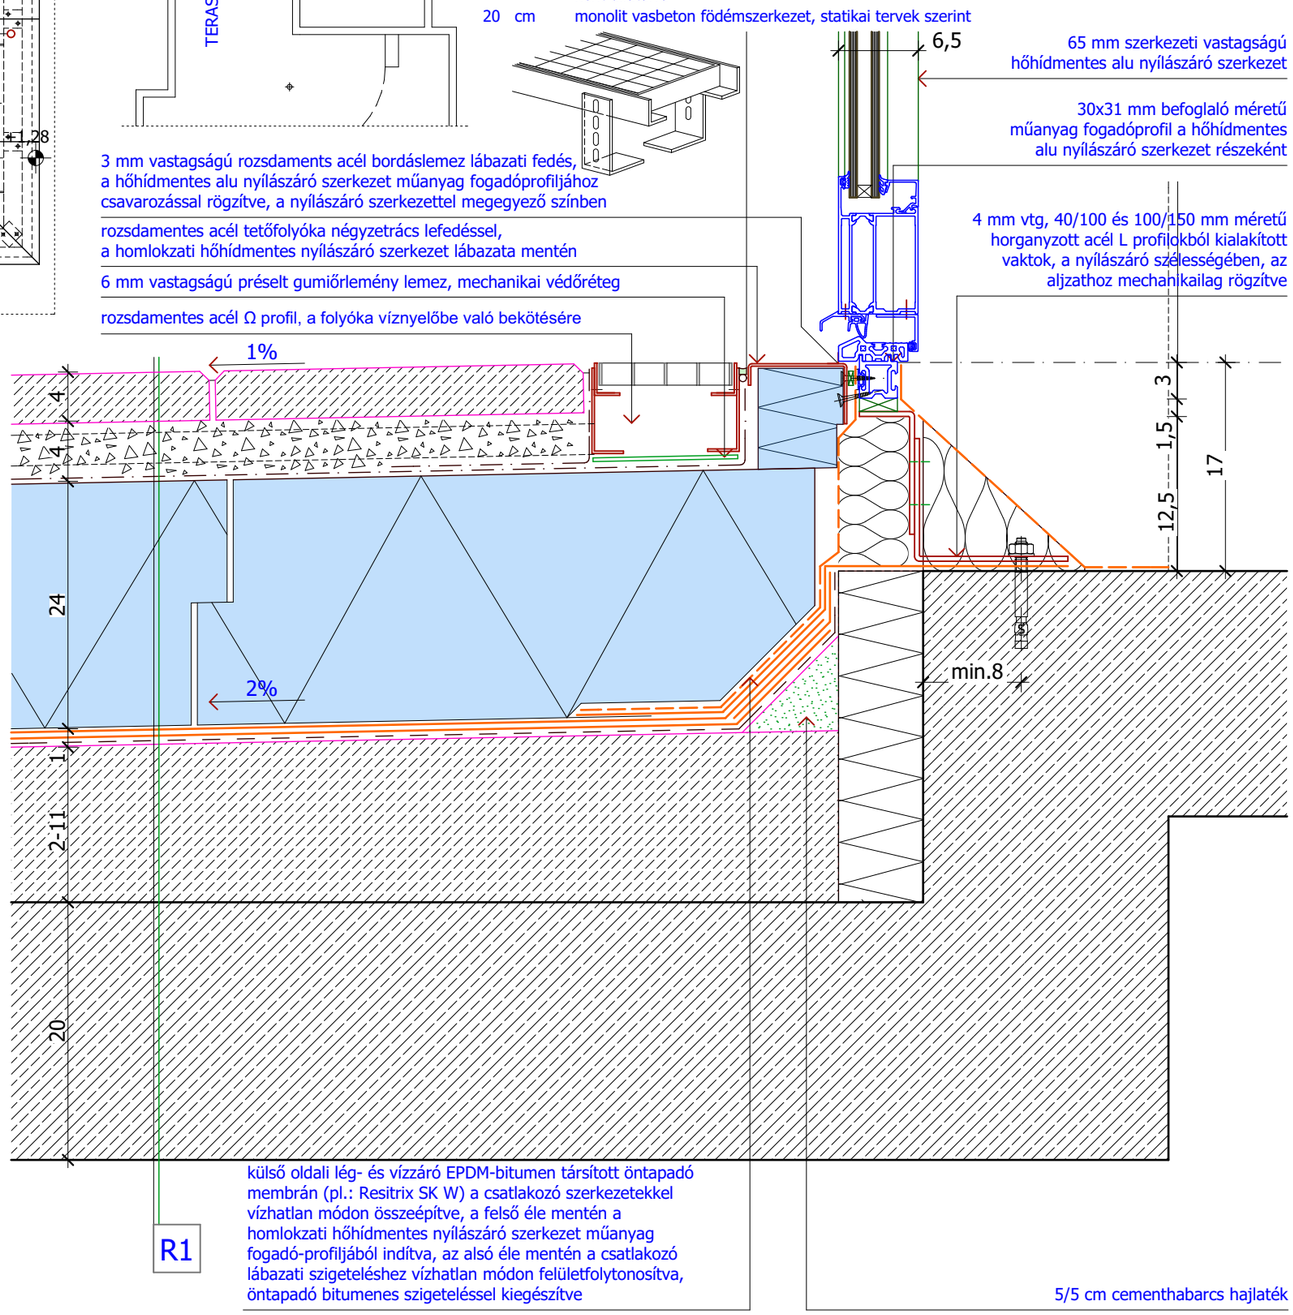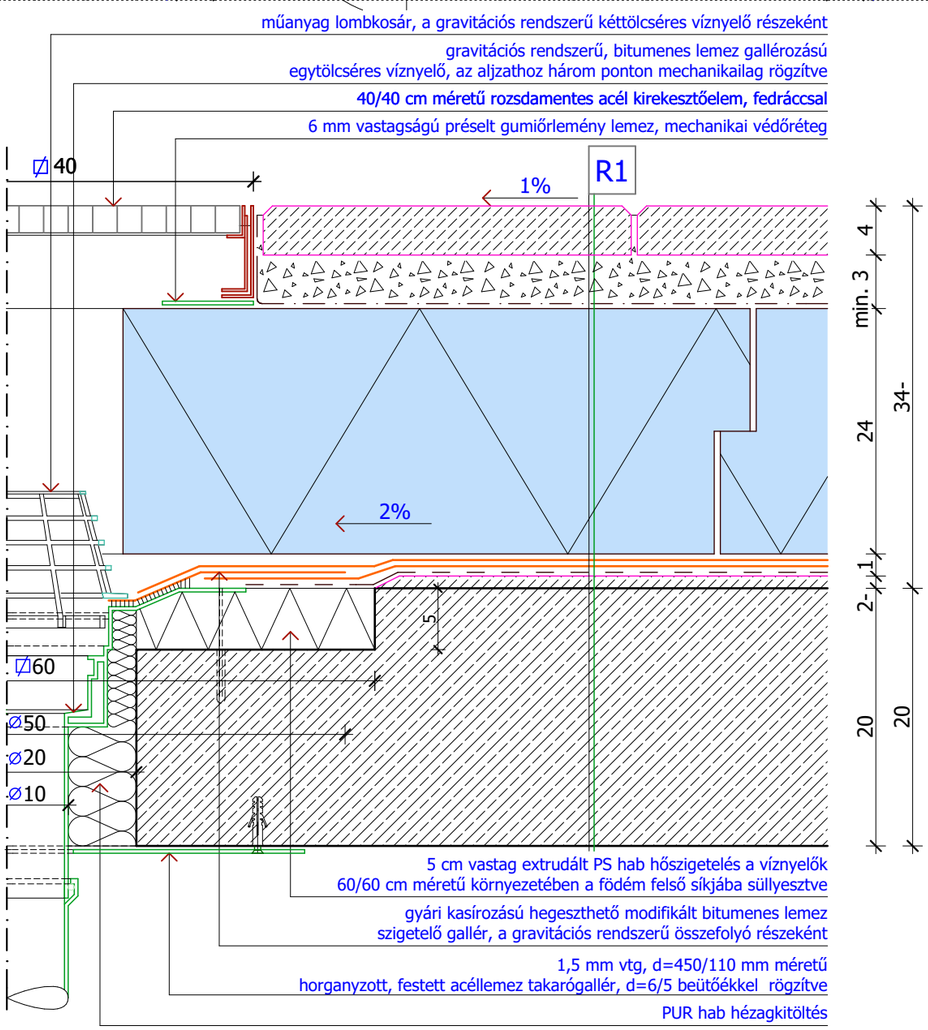
4 cm	gránit kőlap burkolat, a lapok közötti fugák finomhomokkal fugázva
4 cm	Ø 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgóréteg
1 réteg	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
24 cm	lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés, egy rétegben fektetve
1 réteg	4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve (a fokozott kockázat miatt „I. A” igénybevételű csoport: szakadási nyúlás: 30/30%, szakítóerő: 600/600 N/5 cm, hideghajlíthatóság: -18°C, lágyuláspont: +100°C,)
1 réteg	4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva („I. B” igénybevételű csoport: hideghajlíthatóság: -12°C, lágyuláspont: +90°C, szakadási nyúlás: 30/30%, szakítószilárdság: 600/600 N/5 cm)
1 réteg	hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2-cm	lejtést adó aljzatbeton, 2-4 cm között cementhabarcsból, 4 cm felett könnyűbetonból készítve, 50 m2-ként dilatálva
20 cm	monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint